

View online: <https://www.luftbude.fr/dezentrale-lueftungsanlage/blauberg/vento-expert-duo-a30-1-pro-kit-de-preparation-blauberg-ventilateurs-lb10191.3/>

Blauberg Vento Expert Duo A30-1 Pro Kit de préparation

Facilite l'installation initiale de votre système de ventilation décentralisé



Item no.	LB10191.3
Manufacturer no.	8029370; 8022685
EAN	4058448027659
Manufacturer	Blauberg

153,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Price at the time of creation (4 oct. 2026), subject to change

Description

Set de préparation Vento Expert Duo A30-1 Pro - Ventilateurs Blauberg

Pour plus d'informations sur ce produit Blauberg, notre personnel spécialisé est à votre disposition pour vous conseiller.

Delivery

Kit de préparation :

Le kit de préparation comprend la hotte extérieure en acier inoxydable et le manchon de montage mural. Divisez votre Blauberg Vento Expert Duo A30-1 en un kit de préparation et un kit de finition si vous ne souhaitez pas que la technologie soit livrée sur le chantier pendant la phase de gros œuvre de votre nouvelle construction.

Kit de finition :

Le kit de finition est nécessaire lorsque le kit de préparation précédent a été commandé et que le manchon de fixation murale et la hotte extérieure en acier inoxydable ont déjà été montés. Ce kit contient tous les autres composants de l'unité de ventilation : l'échangeur de chaleur intégré, le ventilateur, la séparation des flux d'air et le panneau intérieur avec commande.

Ensemble complet: ; ;

Le kit complet contient tous les éléments nécessaires à l'installation du produit. Il comprend les éléments suivants : Hotte extérieure en acier inoxydable, manchon de fixation murale, ventilateur, tiroir de stockage de la chaleur, séparation des flux d'air et panneau intérieur avec commande.

Important: Pour installer ou utiliser le ventilateur, le boîtier de commande et le câble d'installation doivent être achetés séparément.

Technical data


Assemblée	Mur extérieur (horizontal)
Diamètre du tube [mm]	160
Diamètre du noyau [mm]	180
Épaisseur minimale de la paroi [mm] [mm]	280
Débit d'air [m³/h]	10 - 30
Débit d'air extrait max. [m³/h]	60
Valeurs acoustiques (son naturel) [dB(A)]	24 - 34
Différence de niveau sonore normalisé (bruit de passage) [dB].	42
Taux de récupération de la chaleur [%]	85
Tension d'entrée [V]	230
température de fonctionnement admissible [°C]	-15 - +50
Taille du couvercle extérieur [mm]	310 x 260 x 68 (L x H x P)
Taille du panneau intérieur [mm]	235 x 285 x 71 (L x H x P)
Classe de protection ;	24
Classe énergétique	A
Approbation de la DIBt	

Assembly instructions

Déterminez d'abord la position d'installation correcte de l'unité de ventilation dans le mur extérieur :

- Distance minimale au plafond : >450mm
- Distance minimale au sol : >1000mm
- Distance minimale à d'autres objets, ex. portes et fenêtres : >250mm
- Distance minimale entre deux appareils : >1500mm horizontalement et verticalement, >1500mm en diagonale

(Toutes les dimensions sont au centre du trou central)

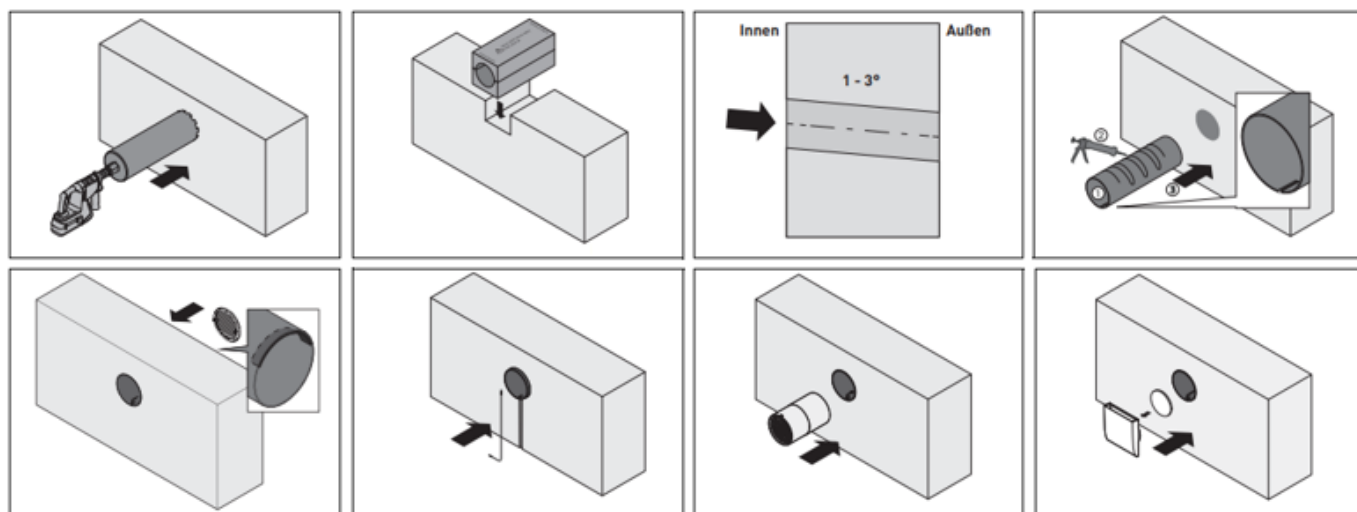

Installation de ventilateurs décentralisés ; ;

1. Création d'une ouverture dans le mur par

- à travers un noyau de 180 mm de diamètre avec une légère pente d'environ 2% ; ;

2. Alignement & ; raccourcissement du tube de montage

Veillez à ce que l'intérieur soit au même niveau que l'extérieur (environ 1 cm de dépassement) ; ;

3. Fixer le tube de montage et le remplir de mousse

Nous recommandons la mousse d'installation en fosse ou la mousse d'installation à 2 composants ; ;

4. Monter le couvercle extérieur sur la façade depuis l'extérieur ; ;

5. Pose du câble électrique

- Poser un câble électrique de 230 volts sur le ventilateur.

<6. Insertion du ventilateur et de l'échangeur thermique dans le tube de montage

7. Montage du panneau intérieur ; ;

Attention ! Cette liste et ces valeurs donnent un bref aperçu des étapes de l'installation. Lorsque vous commandez vos unités de ventilation, vous recevez des instructions d'installation complètes et illustrées pour une installation sans problème. Nous assurons également une assistance téléphonique à tous nos

clients et à leurs artisans, dans un délai très court, pendant l'installation. Plus d'informations sur [Installation d'unités de ventilation décentralisées](#) que vous trouverez dans notre guide. Le câblage ne doit être effectué que par du personnel qualifié et formé.

Downloads

- [Connexion à un système de maison intelligente](#)
- [VENTO Expert Duo A30-1 W V.2 - Données techniques](#)
- [VENTO Expert DUO A30-1 W V.2 - Manuel de l'utilisateur](#)
- [Instructions d'entretien des filtres](#)
- [VENTO Expert W V.2 - Pas à pas vers la numérisation](#)
- [VENTO Expert \(Duo\) W V.2 - Guide rapide - Mise en service](#)
-
-
-